






Legenda


- 


Oprawa LED z kloszem min. IP20 LED 4x9W
- 


p/t-sala konferencyjna n/t-pozost.pomieszczenia
- 


Oprawa LED IP54, LED 2x4W n/t
- 


Oprawa LED IP65 LED 2x9W n/t
- 


Wentylator kanałowy Ø100 28W
- 


Oprawa wisząca tubo/rura IP20 LED 1x10W n/t
- 


Oprawy awaryjne 2h
- 


- gniazdo pojedyncze
- 


- gniazdo podwójne
- 


- gniazdo hermetyczne pojedyncze IP44
- 


- gniazdo hermetyczne podwójne IP44
- 


- gniazdo siłowe hermetyczne IP44
- 


- punkt zasilający - 1xwpust
- 


kablowy 230V, przewód YDY 3x2,5mm
- 


montaż na sufitcie dla klimat. kasetonowego
- 


i na ścianie na wys.3.0m dla klimat. naścienn.
- 


- punkt zasilający - 1xwpust
- 


kablowy 400V, przewód YDY 5x4,0mm
- 


- punkt zasilający agregat klimatyz.- 1xwpust
- 


kablowy 400V, przewód YDY 5x16,0mm
- 


- punkt dostępu- 1x 230V/data",
- 


2xRJ45(kom./tel.) kat6(ekranowane)
- 


- główny wyłącznik przeciwpożarowy P. Poż.
- 


- tablice elektryczne
- 


- zestaw głośnikowy moc nominalna - 400W
- 


kąty promieniowania - 369°/180° (h/w) pasmo
- 


przenoszenia 3hz-1khz skuteczność 93db 1w/1m
- 


- łącznik pojedynczy
- 


- łącznik świecznikowy
- 

- łącznik schodowy
- 

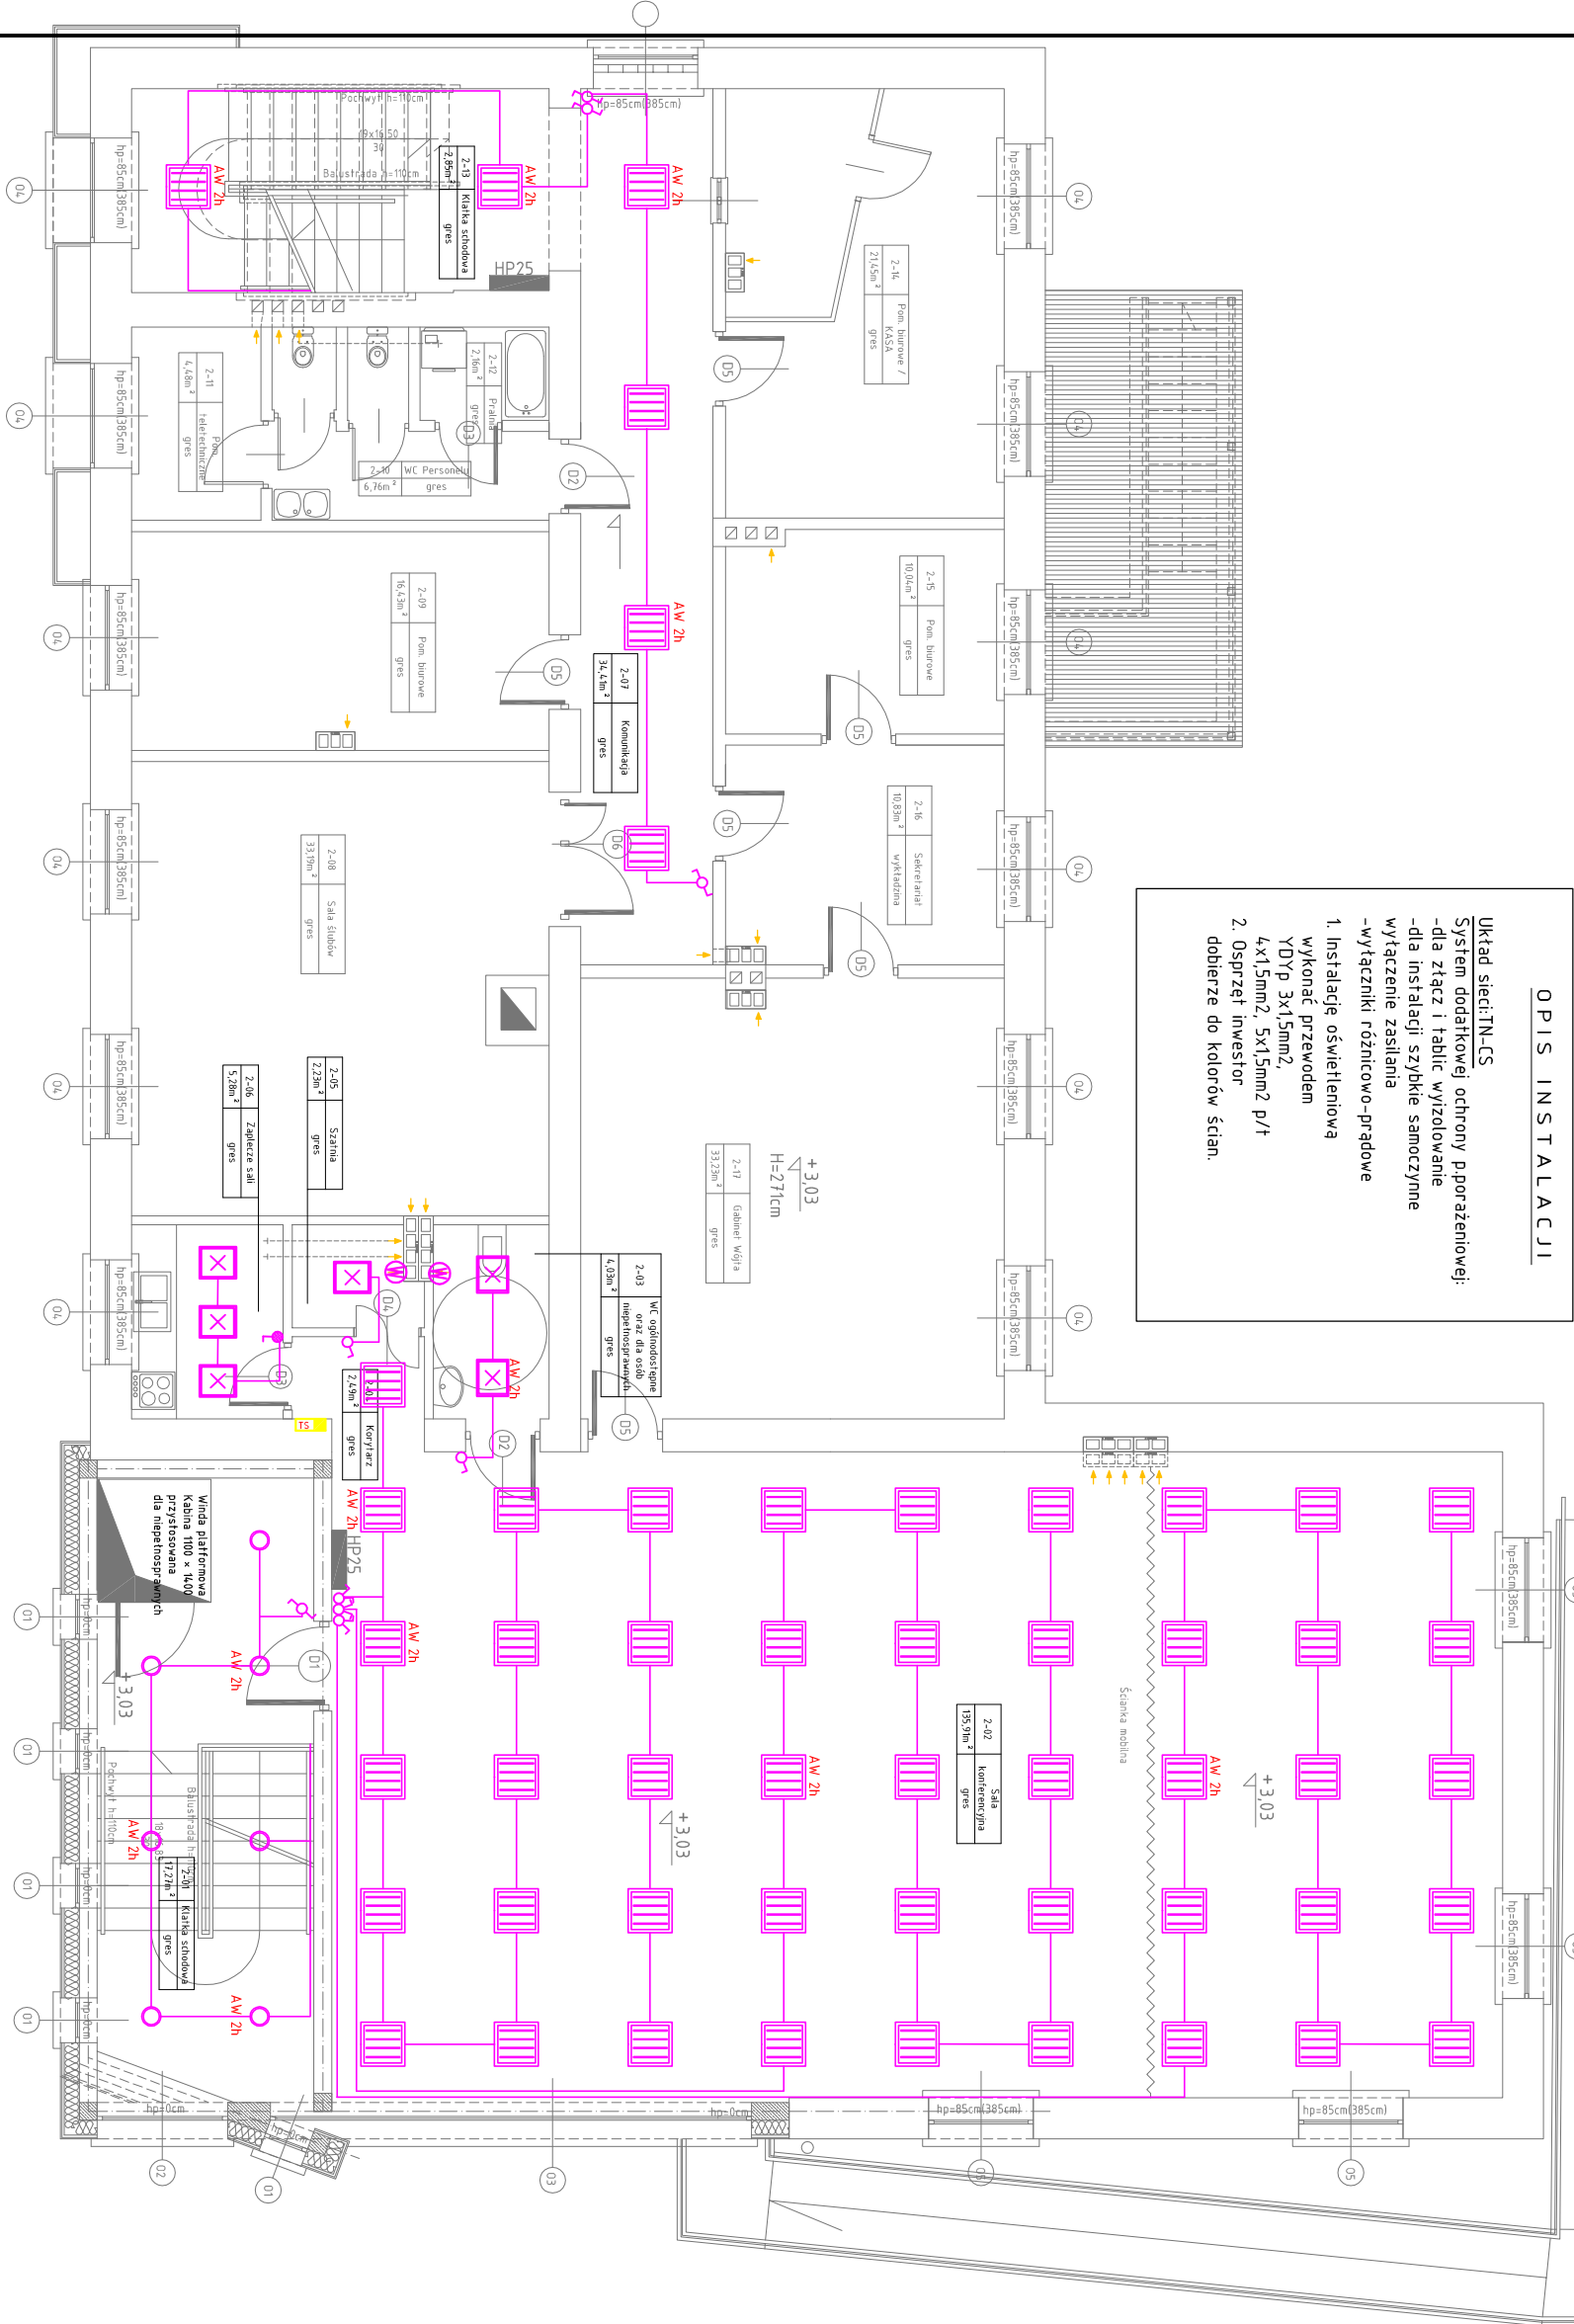
- łącznik krzyżowy
- 

- łącznik pojedynczy hermetyczny IP44
- 

- łącznik świecznikowy hermetyczny IP44
- 

- łącznik schodowy hermetyczny IP44
- 

- łącznik krzyżowy hermetyczny IP44



Nazwa	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SIEDZIBY URZĘDU GMINY KONSTANTYNÓW	
	Adres	dzielnica nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów
Investor	Gmina Konstantynów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.	
Jednostka Projektowa	Pracownia Projektowa ATS 999 Tomasz Śledziński ul. Józefa Furmana 19 21-500 Biała Podlaska	
Nazwa rysunku	RZUT PIĘTRA	Projekt Budowlany
	-OŚWIETLENIE	RYs.MEZ/
Projektant elektryczna	mgr inż. Jacek Melanik upr. LUB/0185/PWOE/08 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający elektryczna	mgr inż. Robert Dydycz LUB/0002/PWOE/07 w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	