


Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.  
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:  
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg. Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu Techniki Budowlanej);  
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PNK);  
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych;  
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.  
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.



- UWAGI:
1. PROJEKTOWANE POZIOMY I TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEŻY BEZPOŚREDNIE SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU. EWENTUALNE ROZBIENIOSCI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE WŁASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
  2. W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĘPOWANIA UTRUDNIENI, ZALECA SIĘ REALIZACJĘ ZAWIĄZAN MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, PO WZDUSZNIESTWIE DOMIARZE NA BUDOWIE.
  3. PRZED ZAMÓWIENIEM USTALIĆ ARMATURĘ Z INWESTOREM
  4. PRZEDZIAŁ INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ PRZEGRODY PROZ. I BUDOWLANĄCH Z ZASTOSOWANIEM ODPWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ
  5. Przed rozdzielaczami C.O. montować zawory regulacyjne ręczny, na stronie powrotnej WSZYSTKIE ROZDZIELACZE ZAMÓWIĆ W ORZECI Z PRZELIČNIENIEM, ZAWOREM REGULACYJNYM I W PRZYPADKU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z ZAWOREM NIEMOŻĄCYM, POMPĄ OGRZEWANIA I TERMOSTATEM KAŻDY GRZEJNIK WYPASAĆ W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

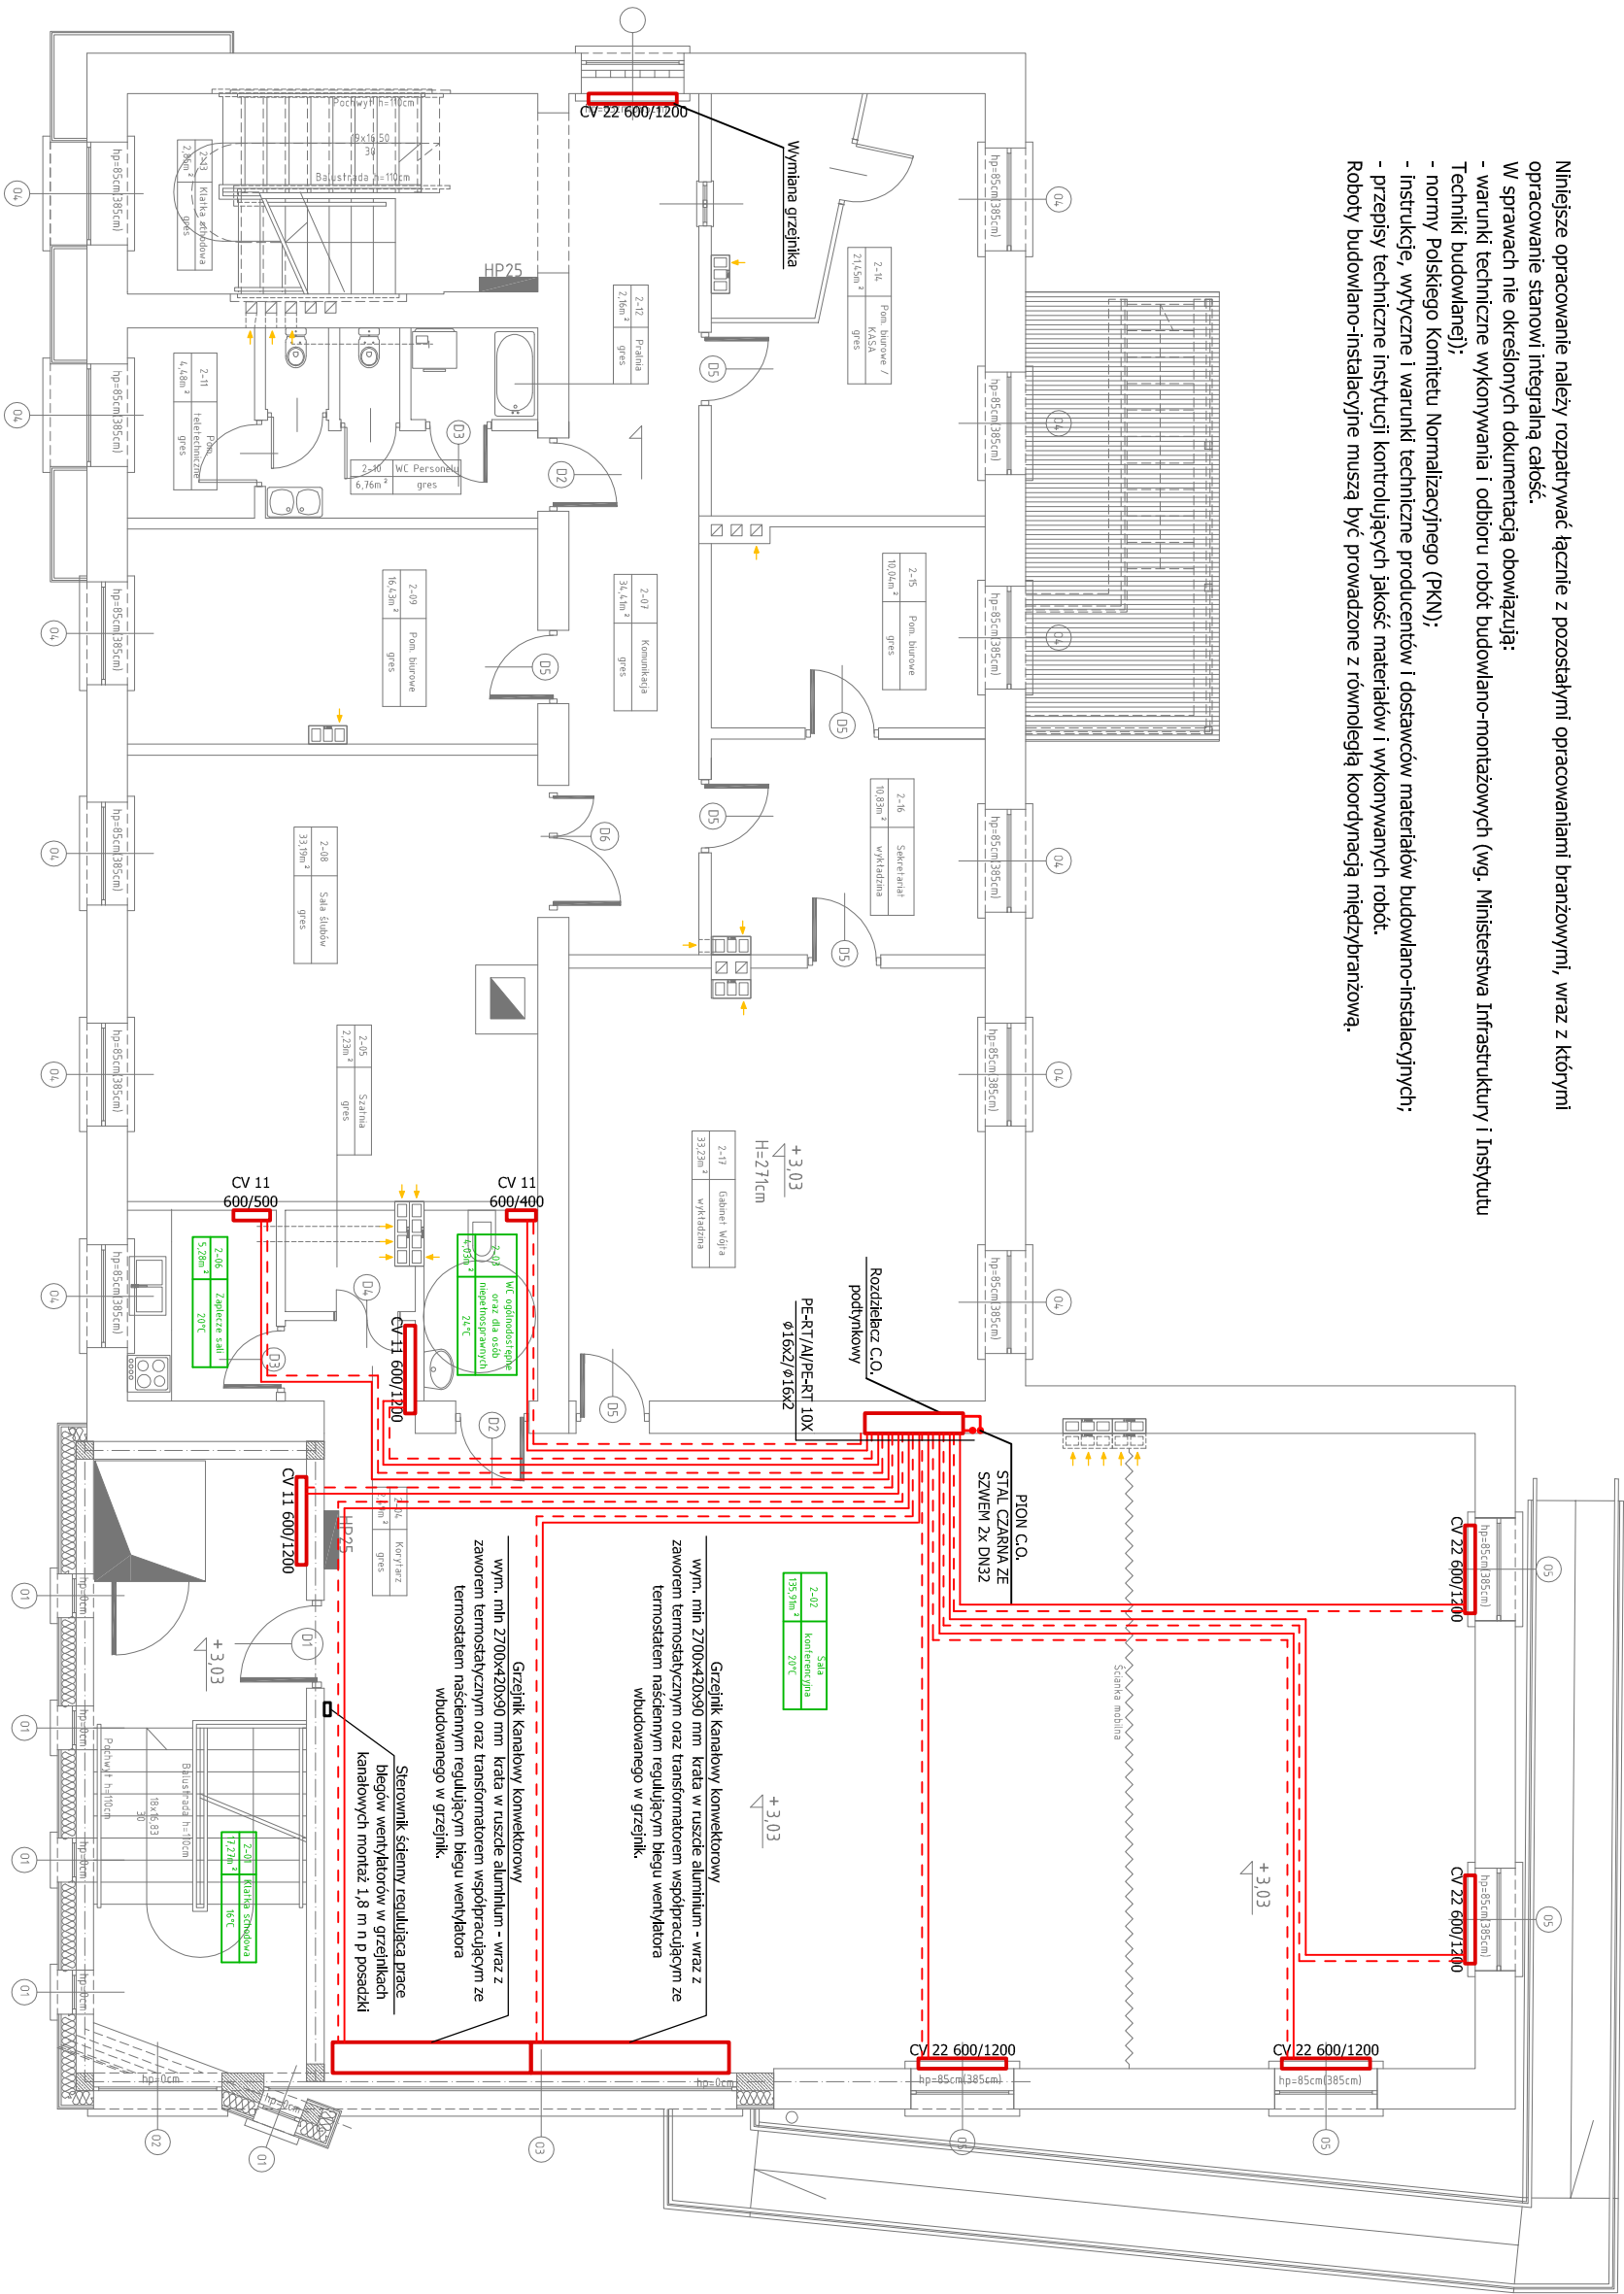

Nazwa			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SIEDZIBA URZĘDU GMINY KONSTANTYNÓW			
Adres			
dlańska nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów			
Inwestor			
Gmina Konstantynów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.			
Jednostka Projektowa			
Pracownia Projektowa ATS 999 ul. Józefa Furmana 19 21-500 Biata Podlaska			
Nazwa rysunku		Projekt Budowlany	Rys. MS7
SKALA 1:100		Marzec 2017	Podpis
Projektant			
mgr inż. Piotr Dawidziuk upr. LUB/0061/PWOS/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.			
Sprawdzający			
mgr inż. Maciej Piński upr. LUB/0385/PS/15 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych			